



**PRÉSENTATION RPQS ET
RAD ANNÉE 2022**

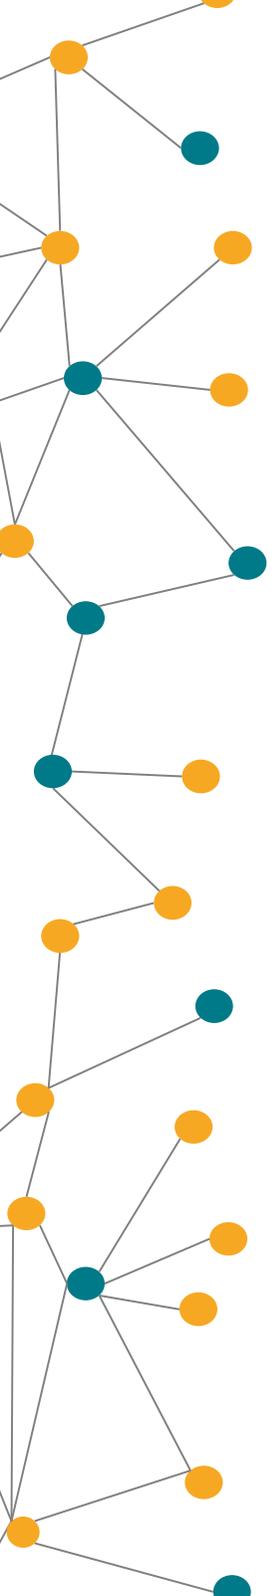

EAU POTABLE

AEP - Distribution

Redon Agglomération

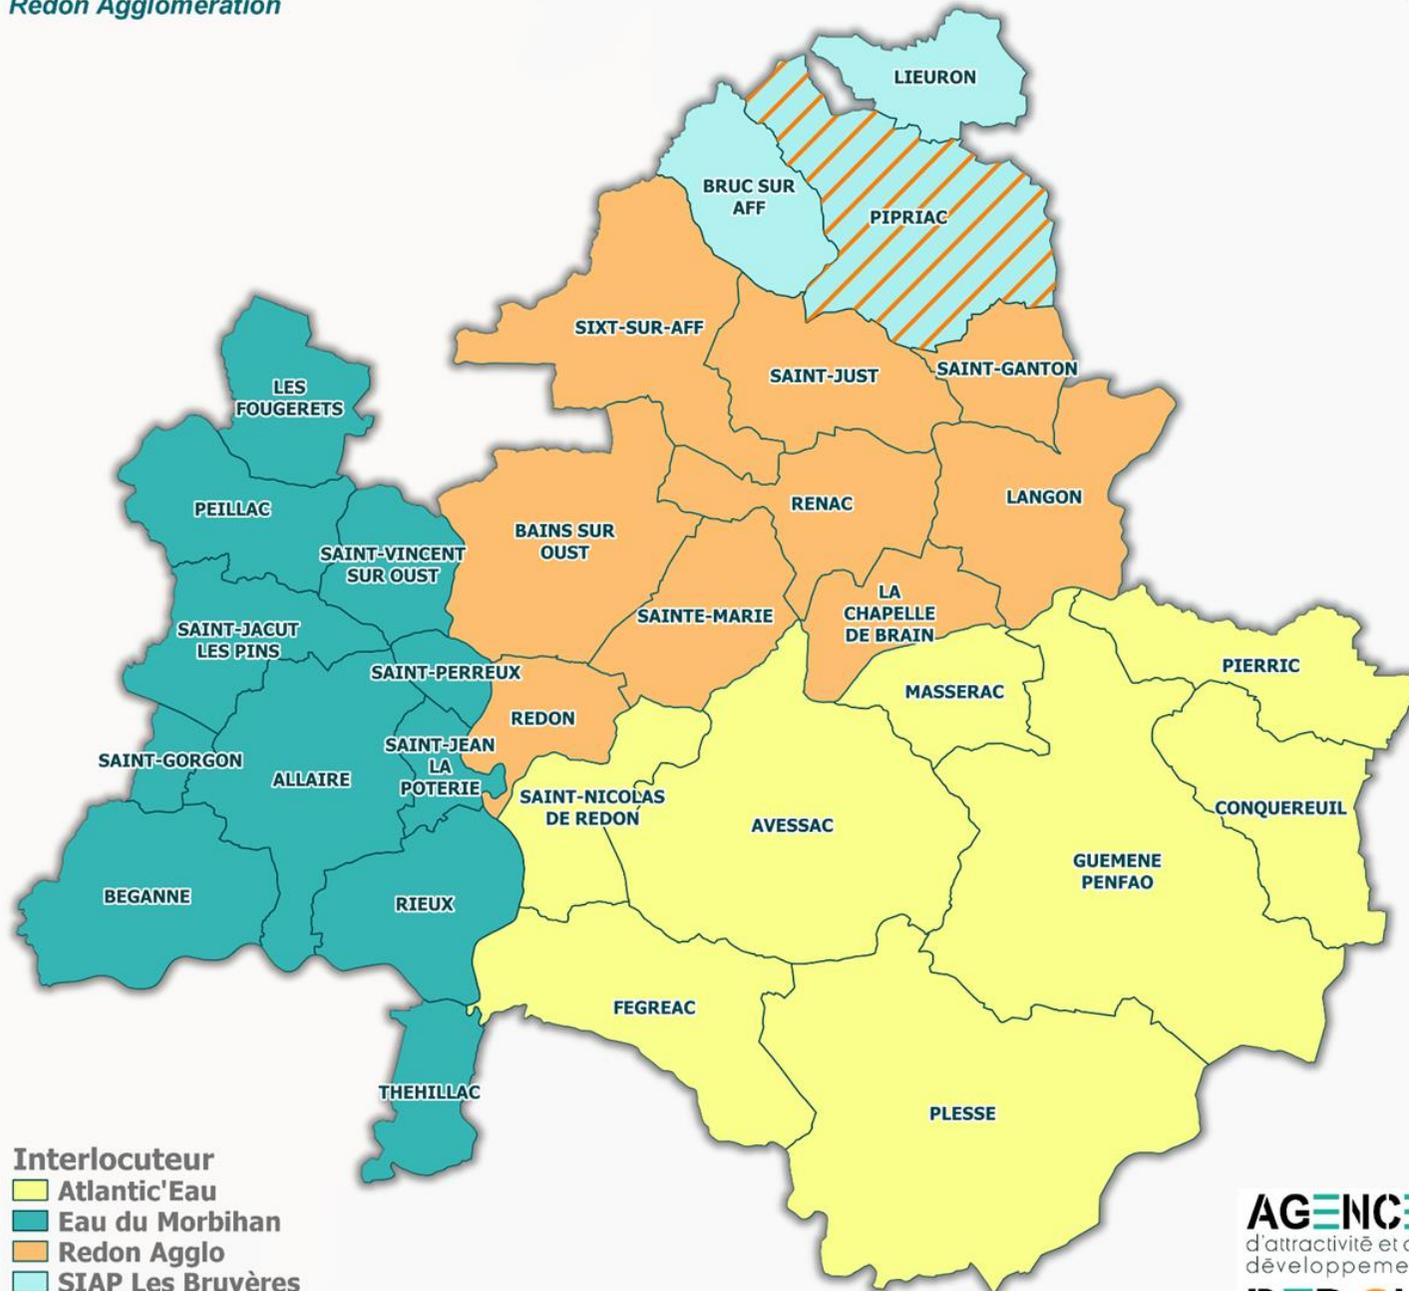

- Interlocuteur**
- Atlantic'Eau
 - Eau du Morbihan
 - Redon Agglo
 - SIAP Les Bruyères
 - SIAP Les Bruyères / Redon Agglo



Sources : IGN



Abonnés et population desservie

Entité de gestion	Communes	Population desservie en 2022	Nombre d'abonnés en 2021	Nombre d'abonnés en 2022	Evolution (%)
REDON Agglomération	Ville de Redon et Port de Roche	25 276	12 800	13 234	+3,4%
SIAEP les Bruyères	Secteur des Bruyères (comprend Bruc/Aff, Lieuron et Pipriac)	50 000	23 690 dont 2 724 sur le territoire RA	24139 dont 2793 sur le territoire RA	+2%
Ouest 35*	-	-	-	-	-
Eau du Morbihan	Communes du 56	-	26 329	26 916	+ 2%
Atlantic'Eau secteur Guémené -Penfao	(8 communes dont 6 territoire RA)	19478	8 900	8 927	+0,3%
Atlantic'Eau secteur Pontchâteau Saint Gildas des bois	(10 communes dont 2 territoire RA)	41 277	18 284	18431	+0,8%

*Les données d'Ouest 35 sont présentées sous réserve de validation par les bureaux. Leur RPQS n'a pas encore été présenté et validé.

Volumes - Consommations

Entité de gestion	Volumes prélevés (m3)	Volumes produits (m3)	Volumes consommés (m3)	Volumes prélevés (m3)	Volumes produits (m3)	Volumes consommés (m3)	Evolution volumes consommés (%)
	Année 2021			Année 2022			
REDON Agglomération	1 107 512	987 871	1 113 714	1 036 799	766 144	1 074 236	-3,5%
SIAEP les Bruyères	199 275	198 418	1 916 101	205 359	199 956	1 879 764	-1,9%
Ouest 35	1 776 472	1 824 475	-	1 921 916	1 904 369	-	
Eau du Morbihan	26 152 233	24 653 964	11 681 999 m3 dont 1 973 678 m3 sur le secteur Est	26 423 240	23 867 724	11 526 399 m3 dont 2 249 929 m3 sur le secteur Est	-1,3%
Atlantic'Eau secteur GP	NC	894 259	895 926	NC	890 205	835 140	-6,8%
Atlantic'Eau secteur PSG	NC	1 479 222	2 069 127	NC	1 604 681	1 938 296	-6,3%

=> Sur RA, consommation moyenne ⁵ : 81 m3/abonné (87m3/abonné en 2021)

Imports et exports

Entité de gestion	Volumes importés 2021 (m3)	Volumes importés 2022 (m3)	Evolution des imports (%)	Volumes exportés 2021 (m3)	Volumes exportés 2022 (m3)	Evolution des exports (%)
REDON Agglomération	846 641	1 091 260	+28,89%	376 755	435 362	+15,6%
SIAEP les Bruyères	2 114 595	2 121 062	+ 0,31%	5 288	5036	-4,7%
Ouest 35	1 901 281	2 062 112	+8,5%	3 704 746	3 976 068	+7,3%
Eau du Morbihan	8 771 377	15 448 161	+76%	8 033 695	15 170 289	+88,8%
Atlantic'Eau secteur GP	282 452	394 099	+40%	0	0	0%
Atlantic'Eau secteur PSG	452 217	490 272	8%	129 375	158 164	+22,3%

- ⇒ Sur REDON Agglo : Augmentation des imports de Férel liée à des opérations de renouvellement d'équipements nécessitant l'arrêt de l'usine du Paradet à REDON
- ⇒ Augmentation des exports vers Atlantic'Eau – secteur GP (travaux de l'usine de Massérac en cours)
- ⇒ Sur EDM : augmentation des imports/exports (changements de périmètre contractuel et nouvelles conventions d'eau)

Qualité de l'eau distribuée


Entité de gestion	Microbiologique	Physico-chimique	Commentaire sur non-conformité
REDON Agglomération	100%	100%	
SIAEP les Bruyères	100%	98,2%	2 analyses NC Métalochlore ESA Secteur UDI Maure Mernel
Eau du Morbihan (Périmètre d)	100%	100%	
Atlantic'Eau secteur GP	100%	100%	
Atlantic'Eau secteur PSG	100%	100%	

Indicateurs réglementaires majeurs

Entité de gestion	Protection de la ressource	Connaissance et gestion patrimoniale du réseau (sur 120 points)	ILP (indice linéaire de pertes) En m3/j/km 2021	ILP En m3/j/km 2022	Taux de renouvellement des réseaux (5 dernières années)
REDON Agglomération	100%	119 Redon 100 Port de Roche	1,79	1,81	0,33%
SIAEP les Bruyères	NR	110	0,87	0,95	1,19%
Ouest 35	90%	90	0,4		0%
Eau du Morbihan	83%	109	Prod: 3,9 Distribution sur le Secteur Est: 0,50	Prod: 2,9 Distribution sur le Secteur Est: 0,56	Prod: 0,11% Distribution sur le Secteur Est: 0,6%
Atlantic'Eau secteur GP	79%	118	1,36	1,93* (volume estimé suite pb relève)	0,61%
Atlantic'Eau secteur PSG			1,45	2,16* (volume estimé suite pb relève)	

Tarifs


Tarifs du m3 sur la base d'une facture de 120m3 (en € TTC/m3)

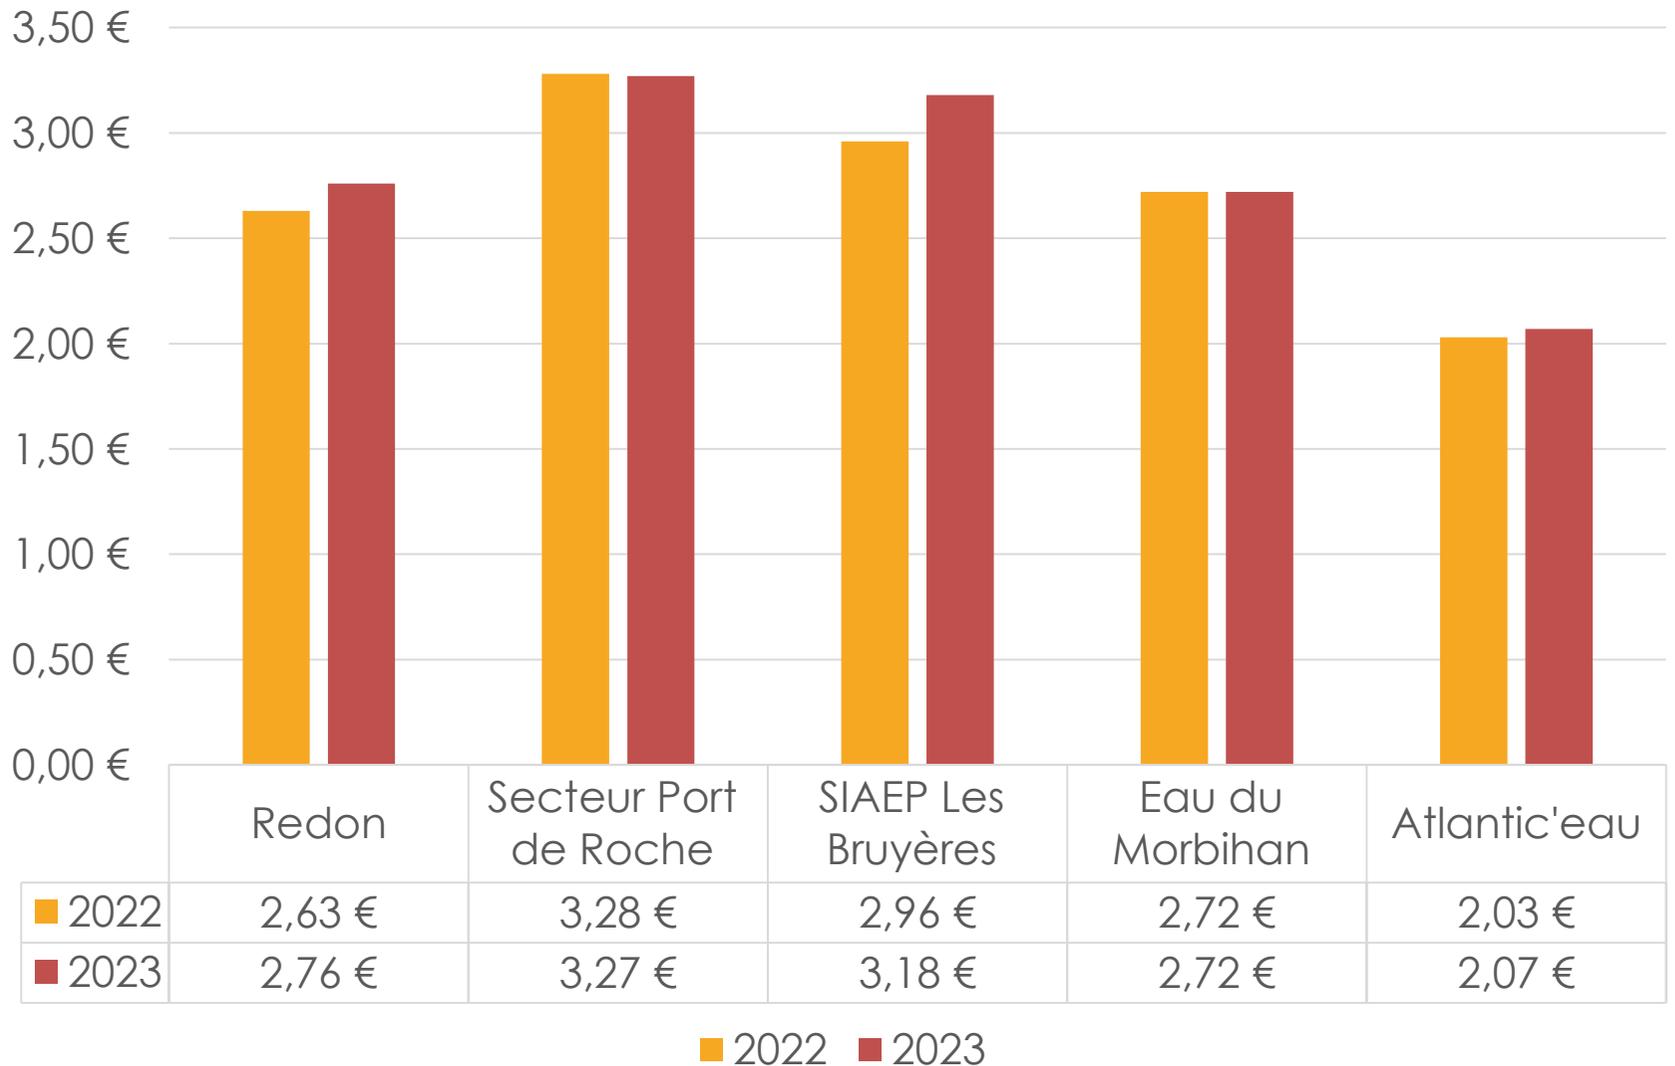

Projets en cours sur 2023 et à venir Sur le périmètre géré par REDON Agglomération

- **Réhabilitation de l'usine d'eau potable du Paradet** : stade avant projet. Montant estimé des travaux à 7 millions d'€.
- **Programme de travaux annuel** pour le renouvellement des conduites vétustes (CVM) et fuyardes
- **Etude en cours pour la mise en place de stations de rechloration** sur le réseau de distribution d'eau potable de la Ville de REDON. Travaux prévus en 2024.



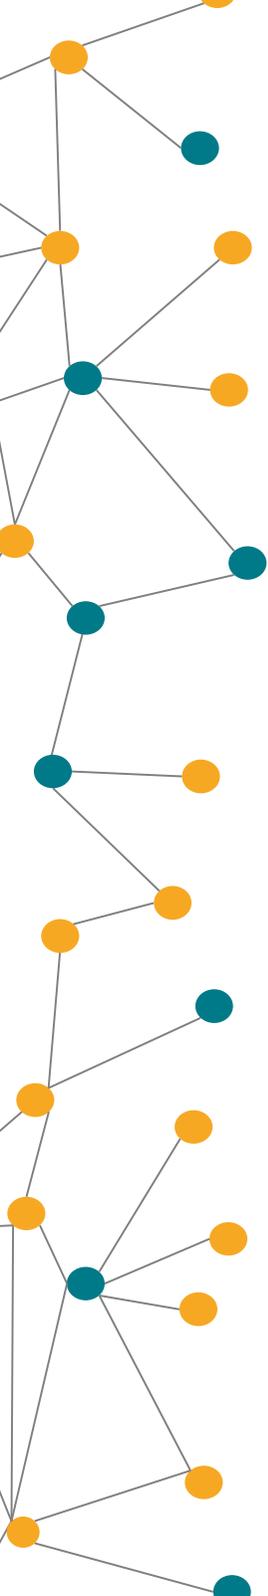

SYNTHESE DES RPQS ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Abonnés assujettis à l'assainissement collectif

Collectivité	Abonnés 2021	Abonnés 2022
Allaire	904	942
A vessac	484	487
Bains-sur-Oust	639	654
Béganne	211	230
Bruc-sur-Aff	138	151
Conquereuil	268	243
Fégréac	300	295
Guémené-Penfao	1442	1413
La Chapelle-de-Brain	272	275
Langon	386	387
Les Fougerêts	208	207
Lieuron	218	239
Massérac	222	223
Peillac	463	483
Pierric	181	174
Pipriac	1036	1046
Plessé	1040	1044

Collectivité	Abonnés 2021	Abonnés 2022
Redon	5382	5452
Renac	216	221
Rieux	Aucfer: 195 Grénit: 609	659
Sainte-Marie	363	372
Saint-Ganton	73	73
Saint-Jacut-les-Pins	323	325
Saint-Jean-la-Poterie	349	360
Saint-Just	128	133
Saint-Nicolas-de-Redon	1249	1245
St Perreux	81	88
St Vincent-sur-Oust	291	319
Sixt-sur-Aff	364	374

Hausse du nombre d'abonnés :
18 114 en 2022 soit une hausse
de +0,4%

Volumes facturés

Collectivité	Volumes 2021	Volumes 2022
Allaire	68 857	66 571
A vessac	31 623	27 376
Bains-sur-Oust	36 725	39 409
Béganne	10 399	9 425
Bruc-sur-Aff	7 924	8 219
Conquereuil	17 441	13 590
Fégréac	26 805	29 213
Guémené-Penfao	117 133	92 432
La Chapelle-de-Brain	12 676	13 094
Langon	21 268	22 499
Les Fougerêts	12 701	9276
Lieuron	12 683	11 776
Massérac	12 742	13 074
Peillac	27 552	28 870
Pierric	13 685	11 480
Pipriac	72 762	73 553
Plessé	93 742	73 509

Collectivité	Volumes 2021	Volumes 2022
Redon	494 421	468 306
Renac	12 491	12 179
Rieux	39 429	36 346
Sainte-Marie	25 810	25 339
Saint-Ganton	3 266	3 543
Saint-Jacut-les-Pins	29 228	29 536
Saint-Jean-la-Poterie	21 271	20 538
Saint-Just	8 882	8 620
Saint-Nicolas-de-Redon	95 374	80 127
St Perreux	4 351	4 335
St Vincent-sur-Oust	21 847	17 089
Sixt-sur-Aff	23 299	22 576

Le volume facturé en 2022 est en baisse et s'explique par un problème de relevé de compteur en fin d'année par un des prestataires AEP. La régularisation des volumes apparaîtra sur les RPQS 2023.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux P 202.2

Collectivité	Notes sur 120 points
Port de Roche	97
Saint Nicolas de Redon	93
Contrat 44-56 / Ville de Redon	70
Saint Jacut les pins	39
Bruc sur Aff / Pipriac	39
Avessac	15
Fégréac	15
Massérac	10
Peillac	10
Lieuron	10
TOTAL	67,2

Hétérogénéité importante lié à la prise de compétence


Résultats du schéma directeur seront connus au 1^{er} trimestre 2024 et devrait permettre de prioriser les travaux afin d'améliorer les chiffres.

Les engagements pris par le nouveau concessionnaire (secteur 44 56 et ville de Redon) devraient aussi améliorer les indices sur ce secteur.



Autorisations de déversements d'effluents industriels D.202.0

Collectivité	Nombres
Allaire	2 (Aquatonale et Katell)
Fégréac	1 (Océane de restauration)
Langon	1 (Asteel Flash)
St Nicolas-de-Redon	1 (CHATAL)

Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] (D 204.0)

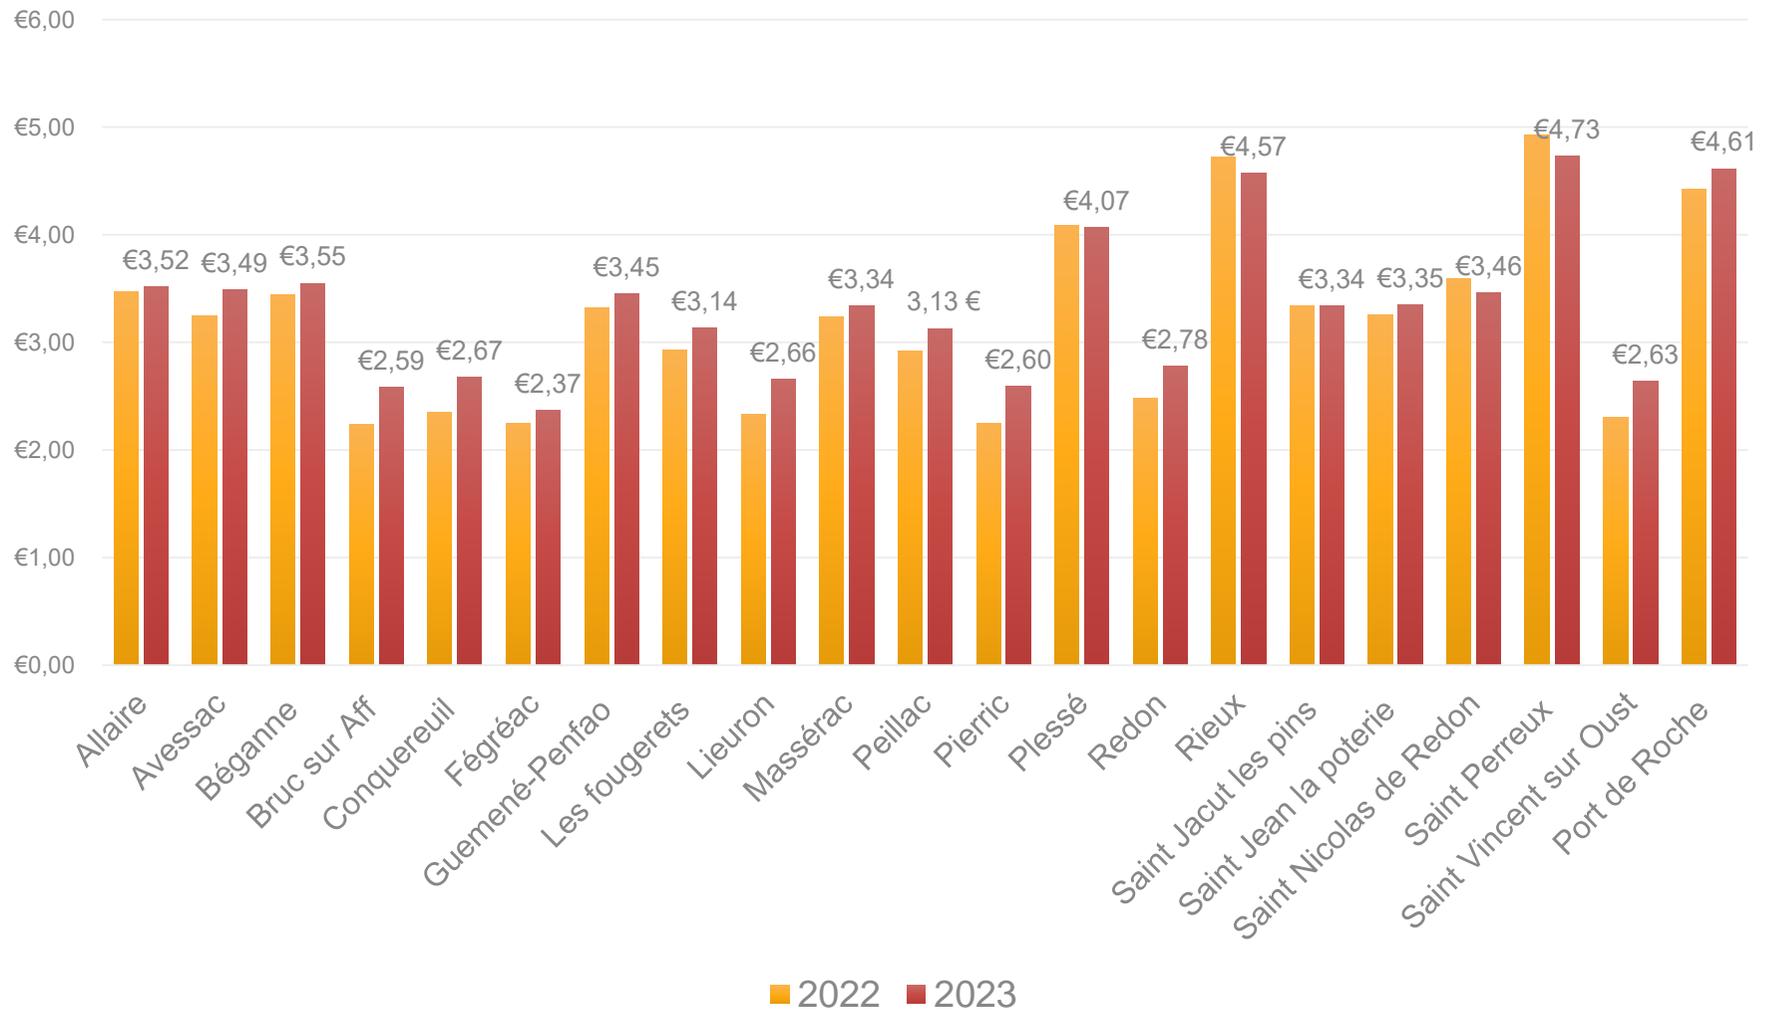


Tarifs assainissement au 1^{er} janvier 2022 en € HT pour une facture type (120m³)

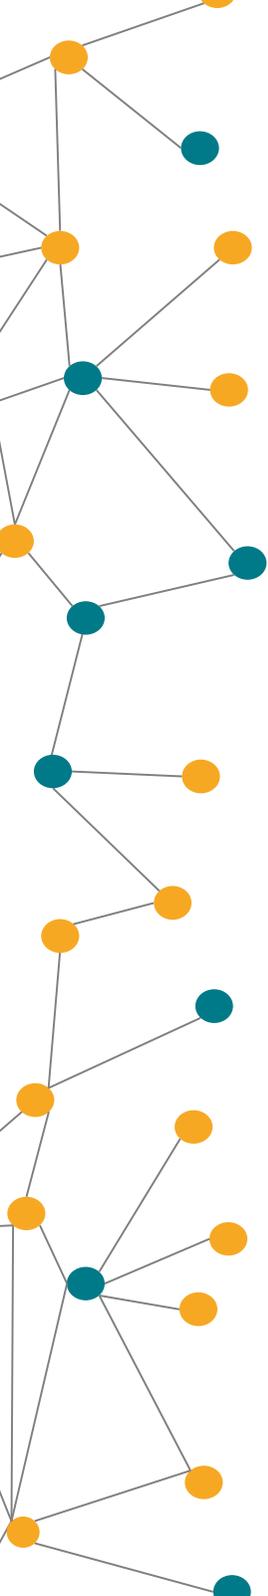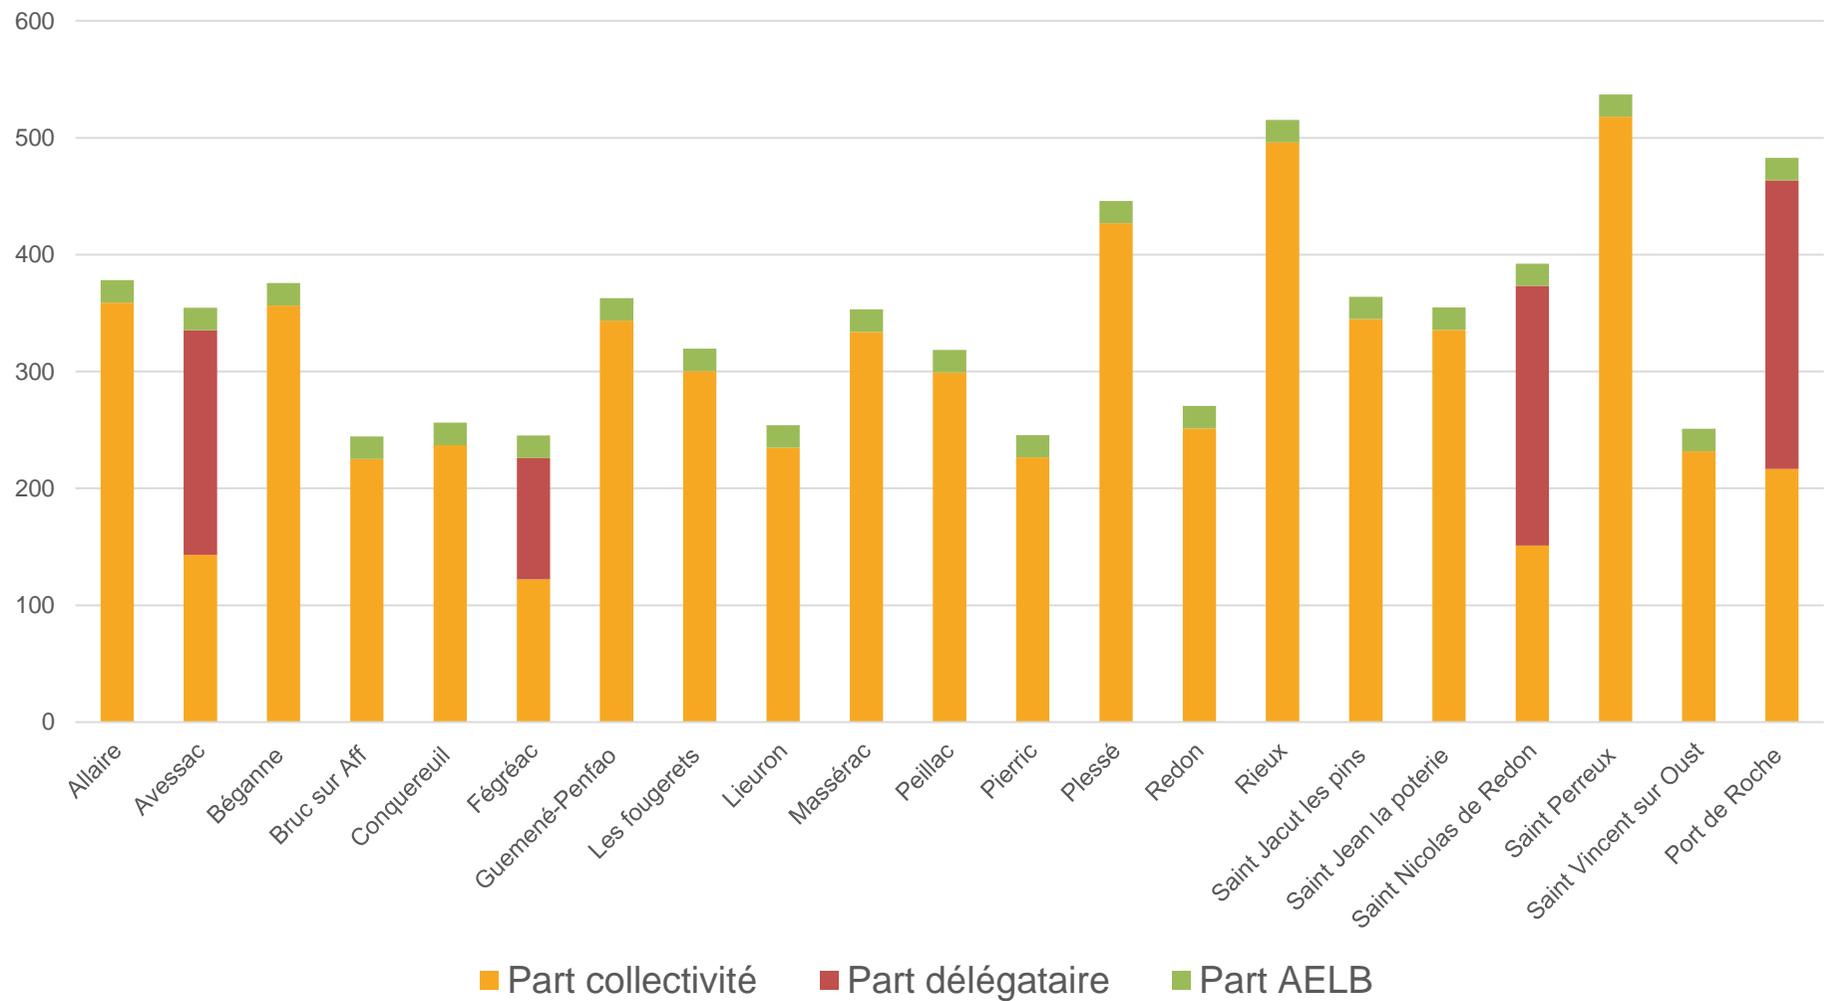


Projets en cours et à venir


- **Finalisation du schéma directeur d'assainissement** fin du 1^{er} trimestre 2024 => programme pluriannuel des travaux
- **Réhabilitation de la Station d'épuration de Callac** à Guémené Penfao (3 millions d'€) – stade projet - début des travaux prévus en juin 2024
- Lancement d'études pour la **réhabilitation des sites non conformes** (regroupement de la Chapelle de Brain, Brain sur Vilaine et Beslé...)
- **Programme d'aides de l'Agence de l'eau** pour la réhabilitation des branchements privés : débuté en 2023 et poursuite sur 2024
- **Programme de travaux annuel** > 1 millions d'€

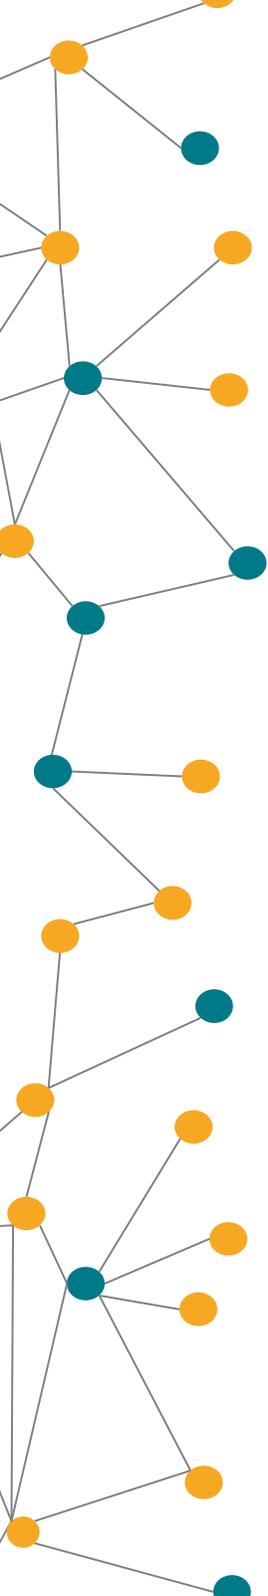

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

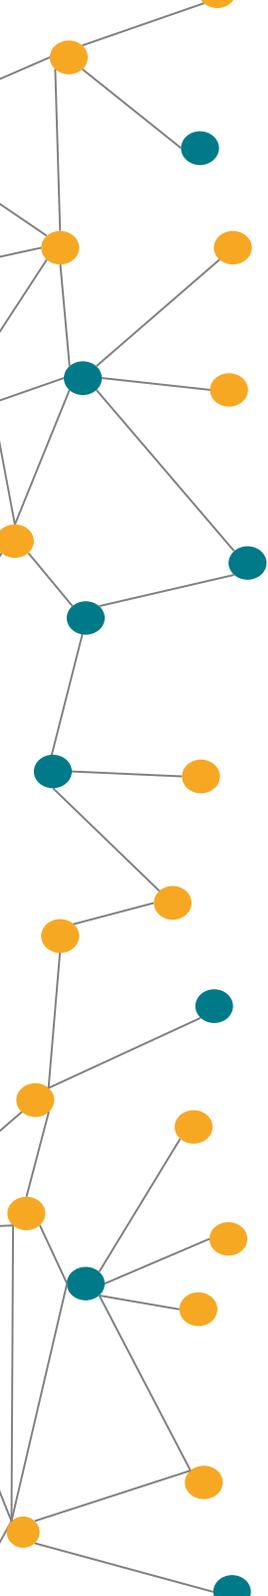

SPANC
Redon Agglomération

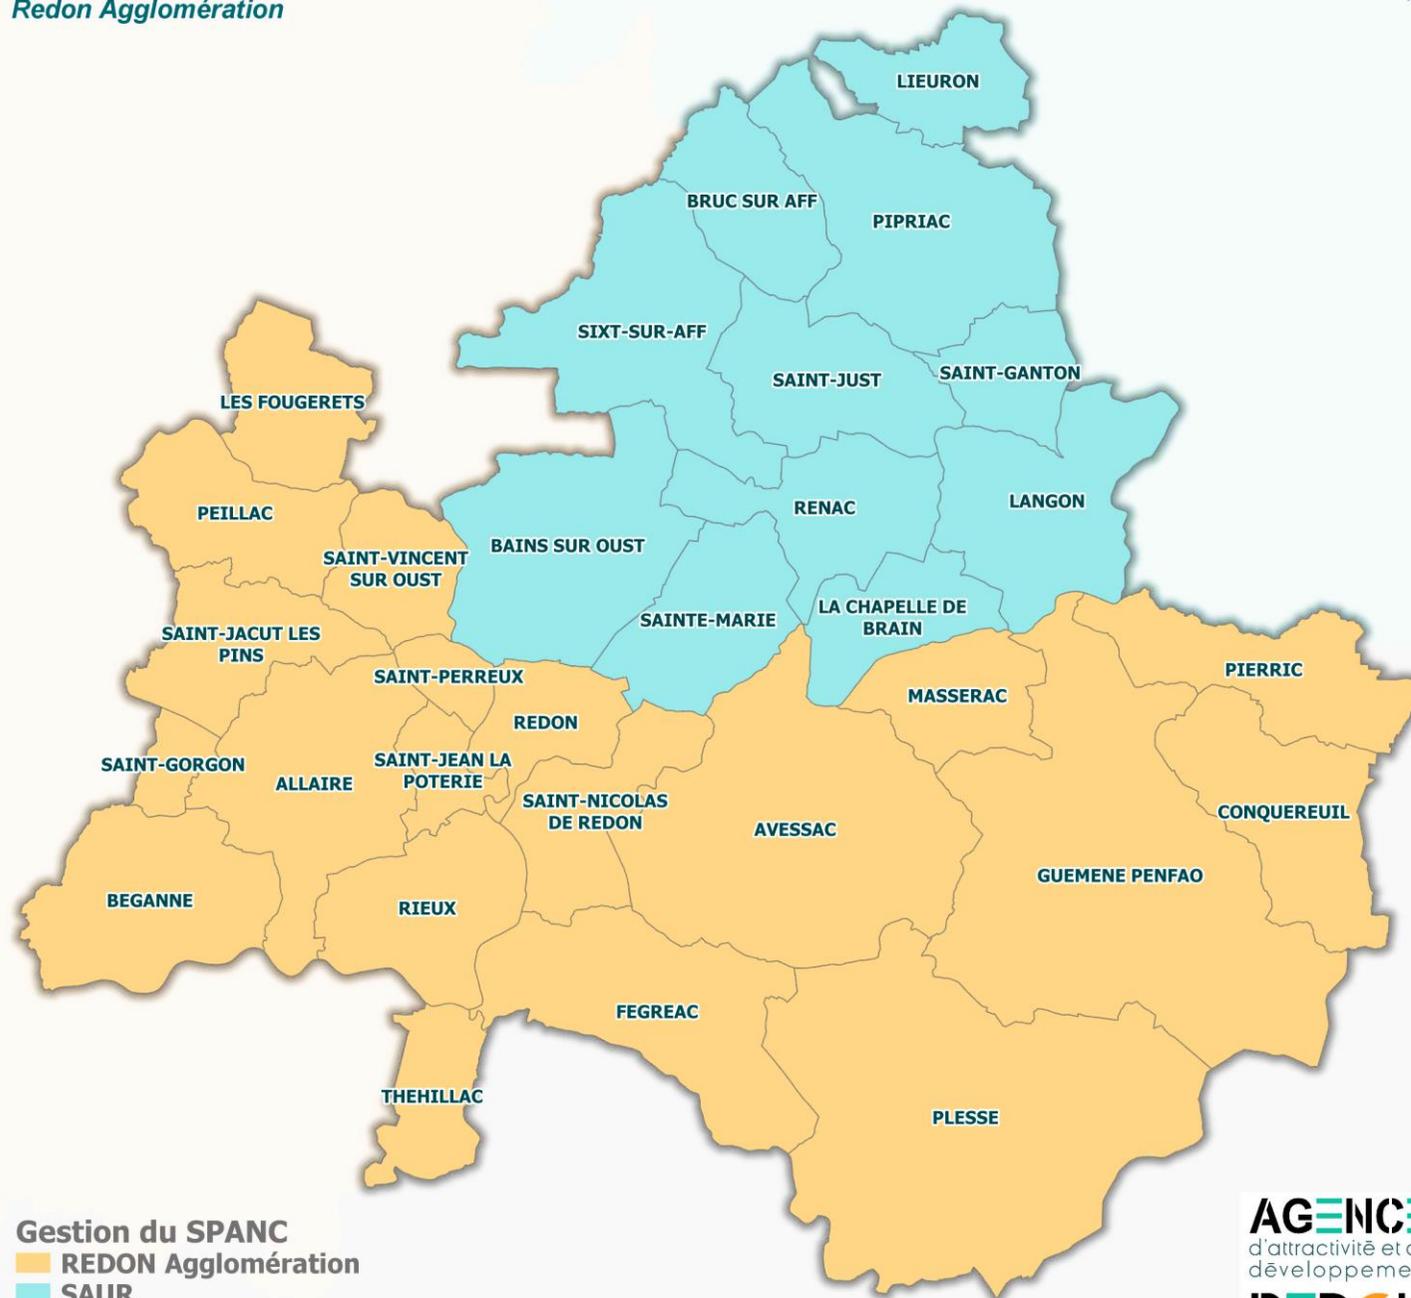

Sources : IGN

Gestion du SPANC
■ REDON Agglomération
■ SAUR



AGENCE
d'attractivité et de
développement
REDON
Agglomération
ASS Bretagne Sud

REDON
Agglomération
ASS Bretagne Sud

Contrôles réalisés en 2022

Secteur 44-56-Ville de Redon (Régie)

Type de contrôle	2020	2021	2022	Evolution annuelle
Bon fonctionnement	250	565	948	+67,8%
Conception	190	353	401	+13,6%
Réalisation	43	48	59	+22,9%
Dans le cadre de ventes	273	477	356	-25,4%
Total	756	1443	1764	+22,2%

Pays de Redon Brétilien (DSP)

Type de contrôle	2020	2021	2022	Evolution annuelle
Bon fonctionnement	560	876	96	-89%
Conception	102	163	159	-2,5%
Réalisation	72	93	101	8,6%
Dans le cadre de ventes	137	187	163	-12,8%
Total	871	1319	519	-60,7%

Indicateur du taux de conformité

Type de contrôle – depuis le 1 ^{er} janvier 2020	Nombre de contrôles	Nombre de conformité	Taux de conformité
Bon fonctionnement	3295	1066	32,3%
Conception	1368	1067	78%
Réalisation	416	401	96,4%
Dans le cadre de ventes	1593	390	24,5%
Total	6672	2924	P301.3 : 57,8%

A l'échelle de l'agglomération, l'ordre de grandeur est de:

- 1/3 des installations conformes
- 2/3 des installations non-conformes

A partir de 2023, instauration des pénalités sur les ventes non conformes n'ayant pas fait les travaux de réhabilitation.

TARIFS 2022


Type prestation	Tarif secteur 44-56 + Redon	Tarif secteur SAUR (part délégataire + collectivité)
Conception	90€ HT	51,84 €
Réalisation	100€ HT	83,58 €
Vente immobilière	120€ HT	121,67 €
Bon fonctionnement	168€ HT	67,71€ HT

Budget ANC

En € TTC	Dépenses	Recettes	Solde
Section d'exploitation	248 992€	494 154 €	+ 245 162€
Section d'investissement	11 491 €	23 967€	+ 12 476 €
Total cumulé	260 483 €	518 121 €	+ 257 638 €

Compte Annuel des résultats d'exploitation SAUR

Produits	Charges	Solde
118 100 € Dont 23 000 € reversés à la collectivité	90 900€	27 200 €

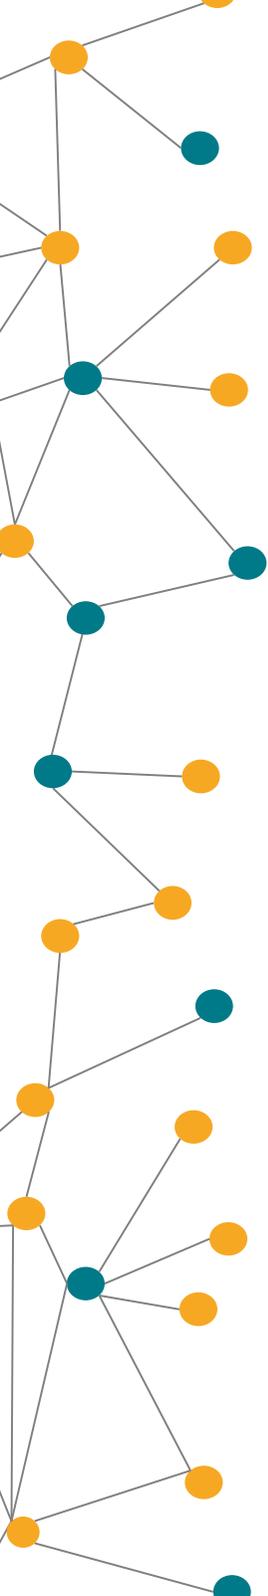

Merci de votre attention